

INFORME COMPARATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DE MUERTES POR AHOGAMIENTO 2015 Y 2016

(Actualización desde 1 enero a 31 de diciembre de 2015 y 2016)

EN TOTAL 12 MUERTES POR AHOGAMIENTO EN 2015

EN TOTAL 4 MUERTES POR AHOGAMIENTO EN 2016

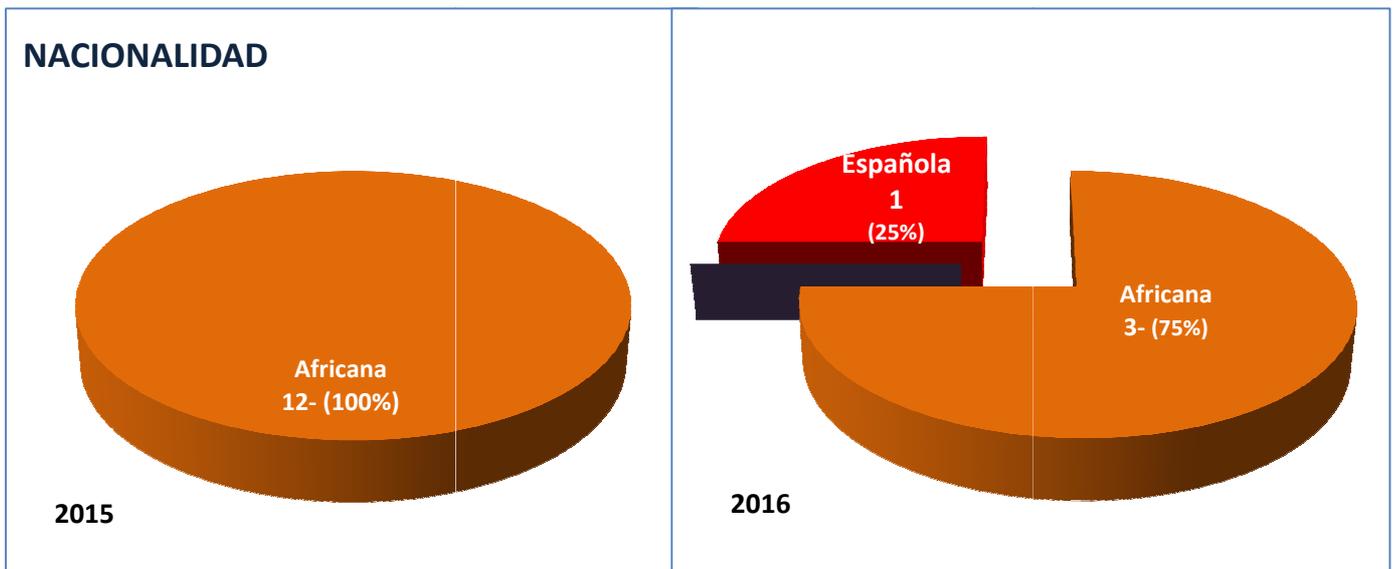


Figura 1. Comparativa del número y porcentaje de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función de la nacionalidad del sujeto.

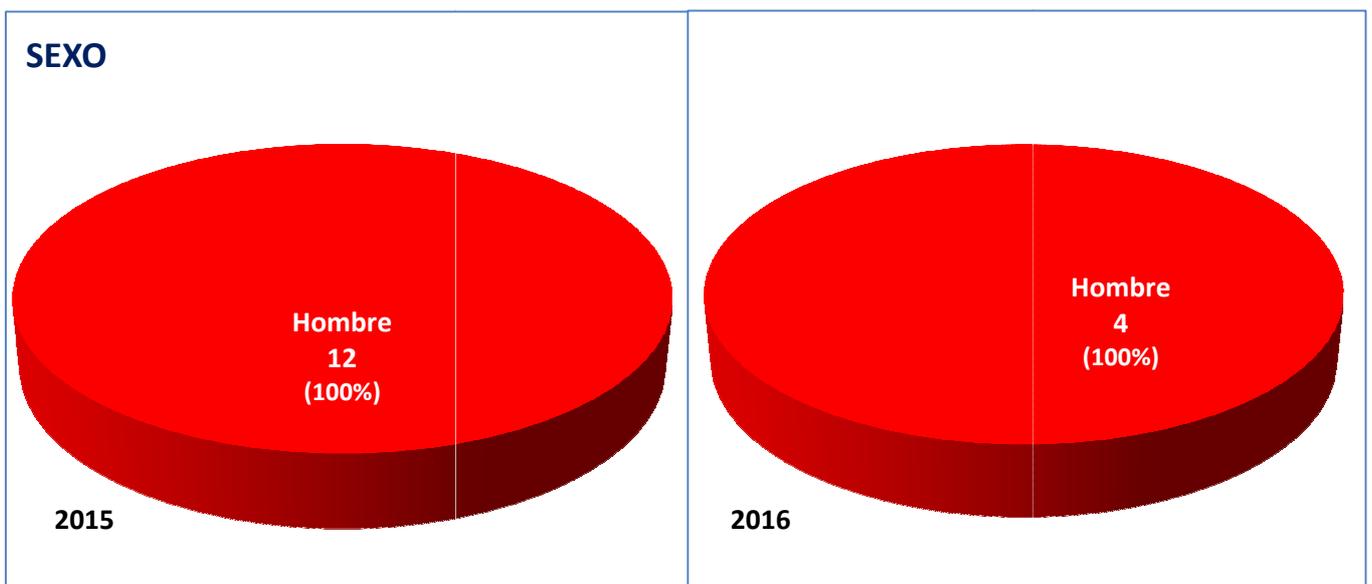


Figura 2. Comparativa del número y porcentaje de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función del sexo del sujeto.

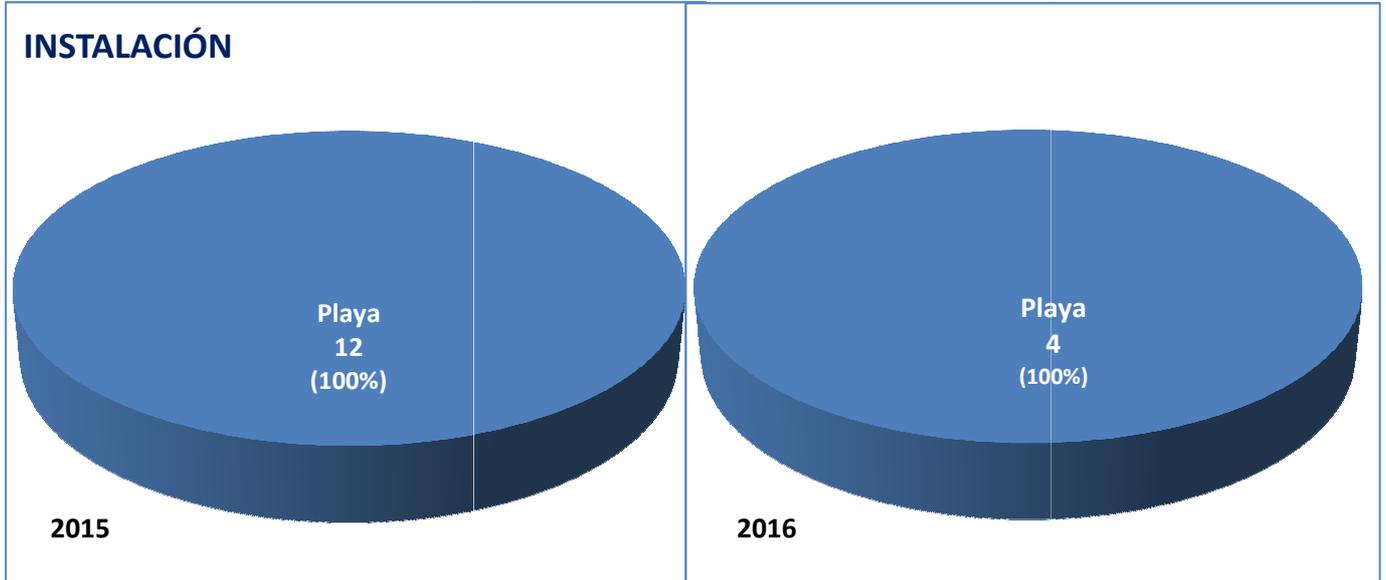


Figura 3. Comparativa del número y porcentaje de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función de la instalación o zona donde se produjo el incidente.

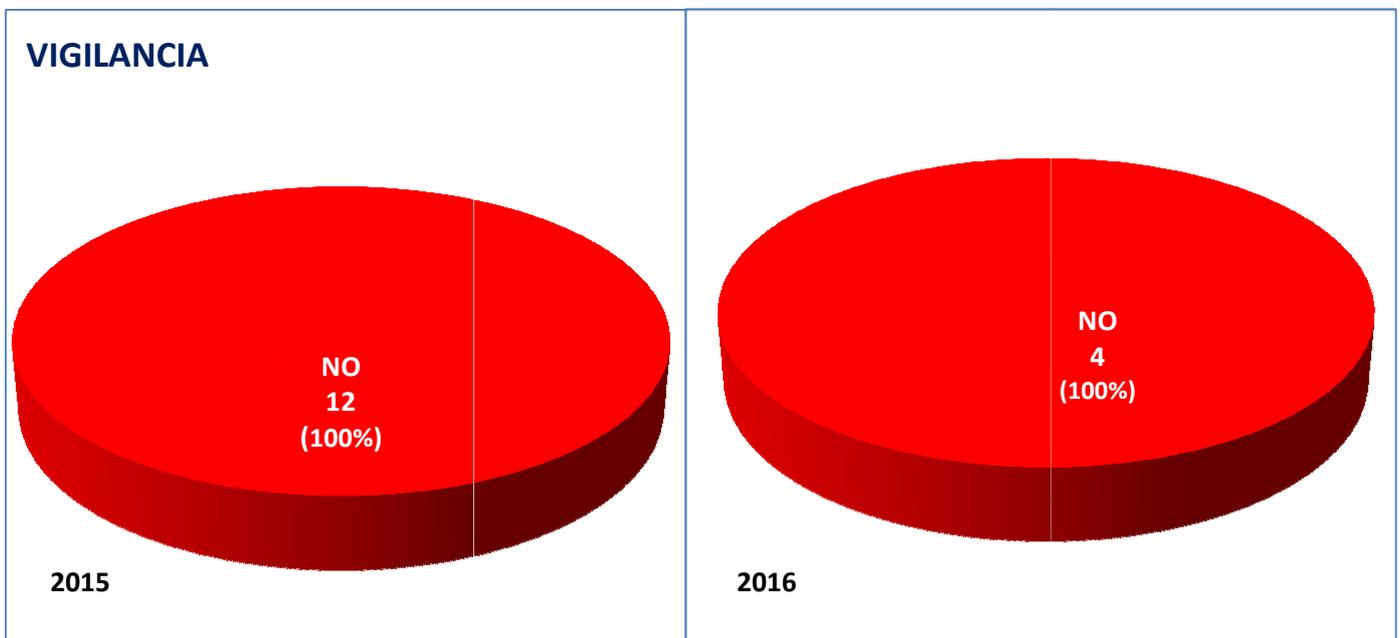


Figura 4. Comparativa del número y porcentaje de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función de si existía o no servicio de socorristas en el momento del incidente.

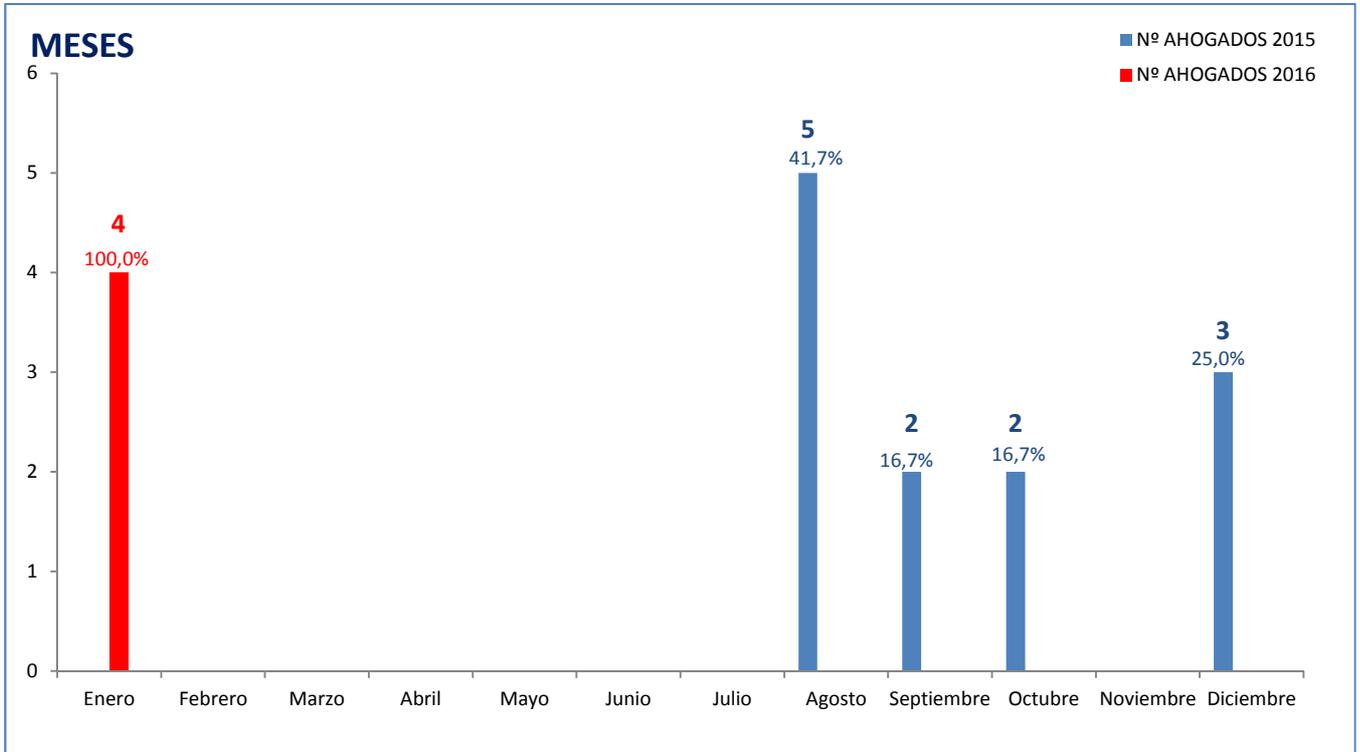


Figura 5. Comparativa del número y porcentaje de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función del mes en que se produjo el incidente.

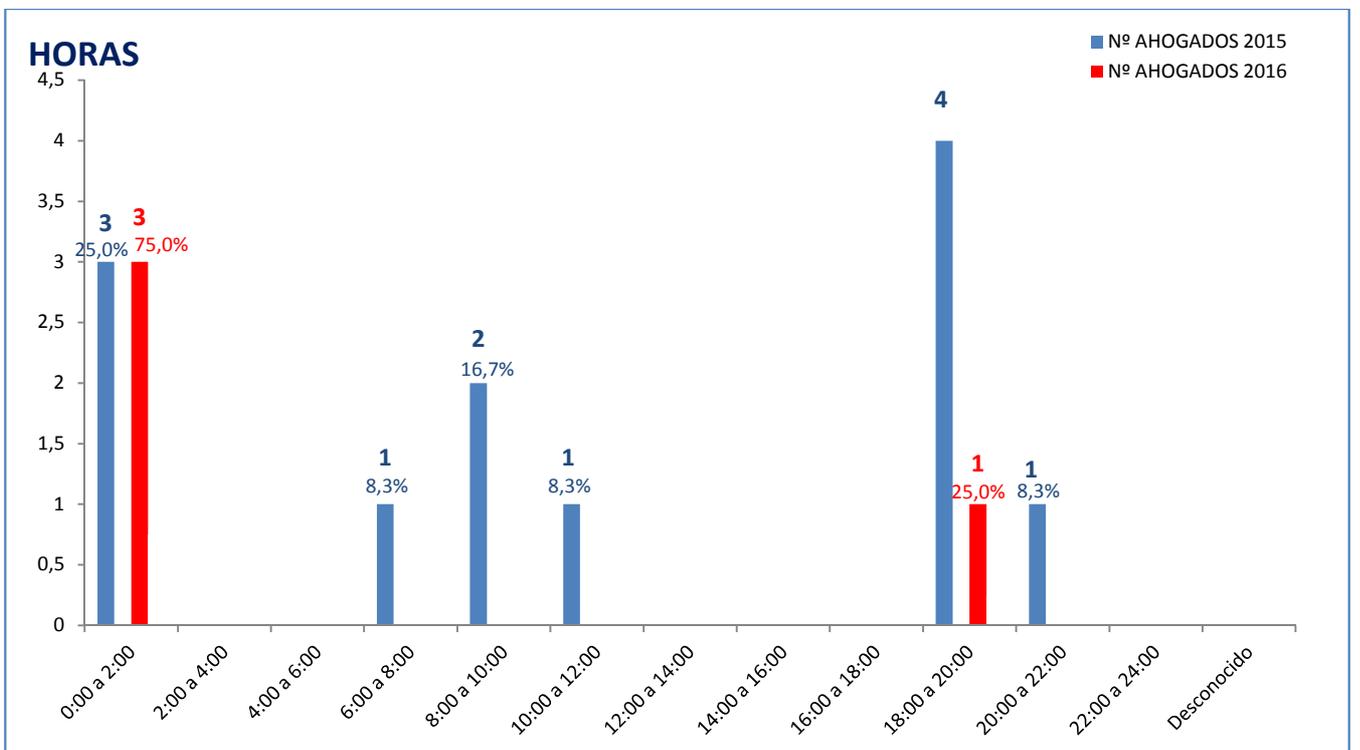


Figura 6. Comparativa del número y porcentaje de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función de la hora en que se produjo el incidente.


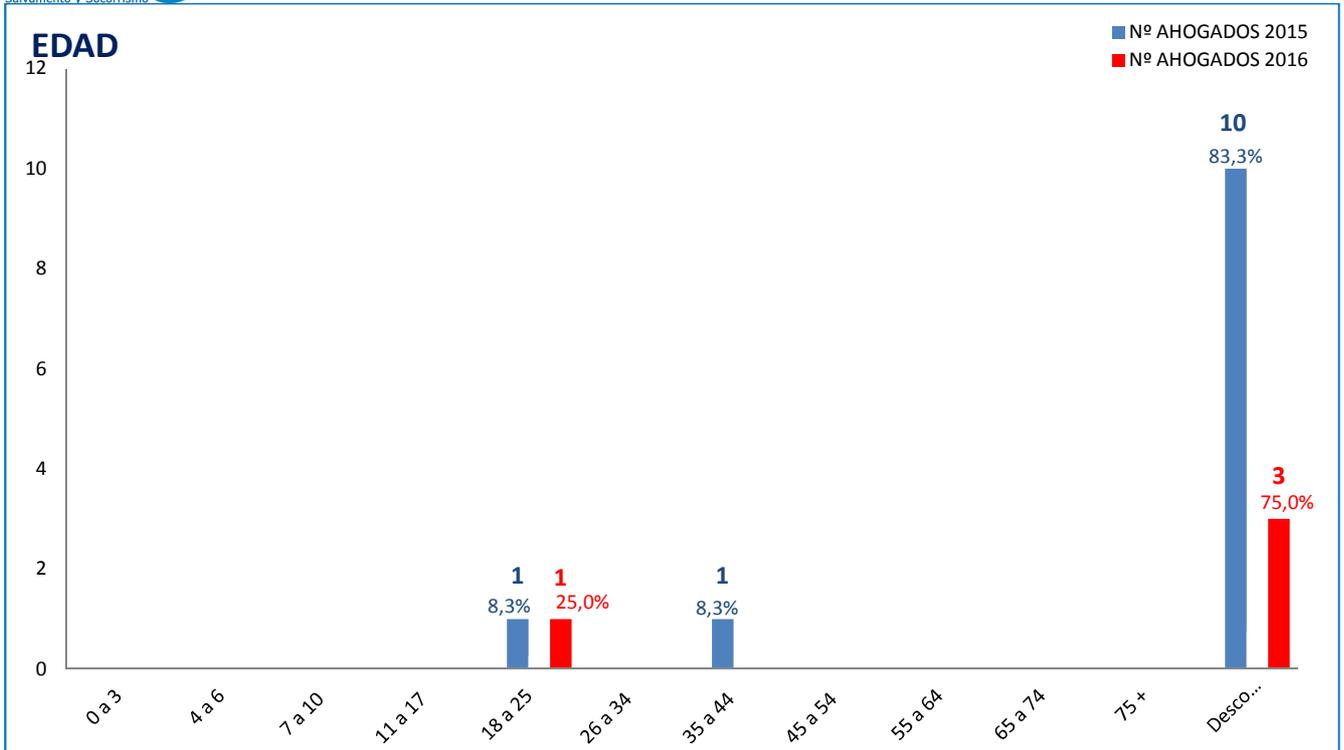


Figura 7. Comparativa del número y porcentaje de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función de edad del sujeto.



CEUTA 2015

1. 6 - Costa de Ceuta (Ceuta)
2. 3 - Playa de Santa Catalina (Bahía de Ceuta)
3. Punta Almira (Ceuta)
4. Playa de Tarajal (Ceuta)
5. Playa de Benzú (Benzú)

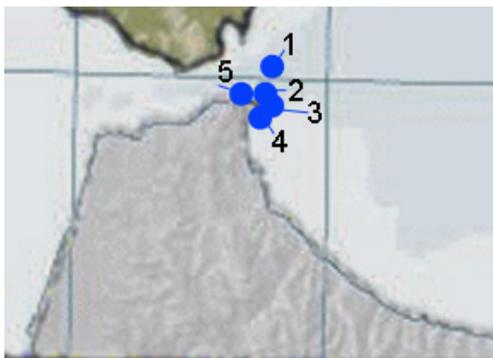

CEUTA 2016

1. 3 - Playa Norte (Benzú)
2. Playa de la Puntilla (Ceuta)

Figura 8. Comparativa de localización de ahogados en Ceuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y 2016 en función de la provincia y la instalación en la que tuvo lugar el incidente.